

Link do produktu: <https://www.odix.eu/chlor-do-basenu-chemia-plynie-podchloryn-sodu-15-chlorox-s-1-p-3440.html>



Chlor do Basenu chemia płynie Podchloryn sodu 15% chlorox-S-1


Cena	15,00 zł
Numer katalogowy	chlorox-S-1
Kod producenta	chlorox-S-1
Kod EAN	5903899665648
EAN (GTIN)	5903899665648
Forma produktu	płynny
Kod producenta	5903899665648
Waga	1 kg
Pojemność	1 l
Marka	Ntce
Rodzaj	chlor

Opis produktu

PODCHLORYN SODU 15% CHLOR W PŁYNIE DO BASENU 1L



Stabilizowany roztwór podchlorynu sodu. Płyn do dezynfekcji wody basenowej oraz pitnej. Stosowany również do powierzchni mających kontakt z żywnością oraz środkami żywienia zwierząt. Działa bakteriobójczo oraz grzybobójczo.

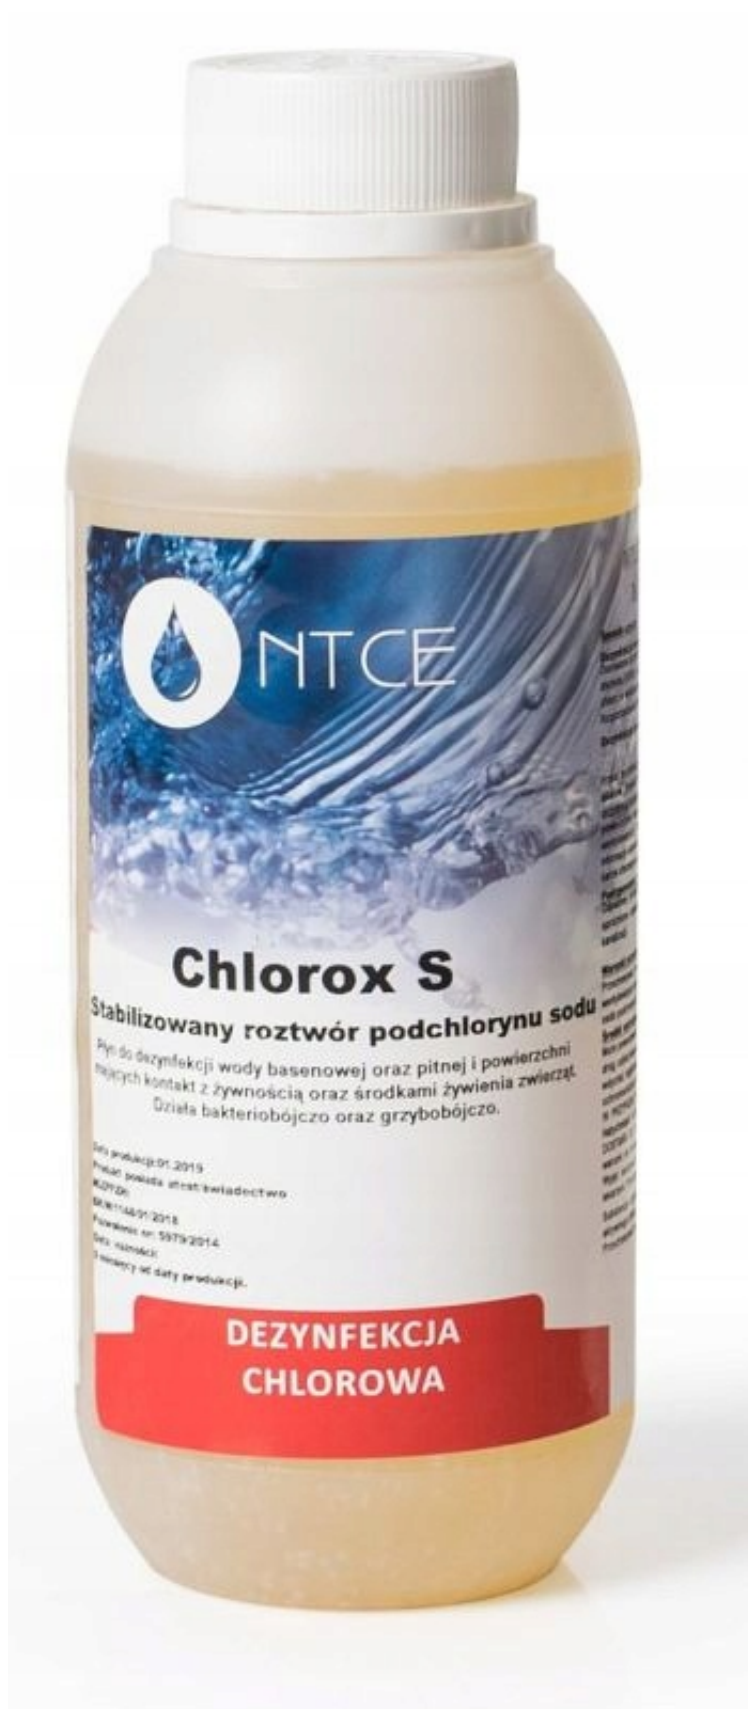

Dozowanie:

Dezynfekcja wody basenowej oraz pitnej:

Dozowanie ręczne: pierwsze stosowanie 30-35 ml / 1m³, następnie cyklicznie co 1-2 dni - 10-20 ml / 1m³ wody.
Produkt działa

w stężeniu 0,65%, w temp. 20°C w czasie 5 minut (bakterie) oraz 15 minut (grzyby). Po procesie dezynfekcji stężenie wolnego

chloru w wodzie powinno być zgodne z dopuszczalnymi wartościami określonymi w

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Produkt posiada atest/świadectwo BK/W/1148/01/2018

Pozwolenie nr: 5979/2014

IV. KOAGULACJA

Filtry piaskowe wchodzące w skład układu filtracyjnego mogą zatrzymać cząsteczki tylko o odpowiednim rozmiarze. W celu zwiększenia wydajności filtracji przygotowaliśmy dla Państwa dwa produkty **Flockstop** – w postaci płynu oraz **Flockstop- granulat**. Przy stosowaniu jednego z powyższych w wodzie basenowej dochodzi do dodatkowego procesu zwanego koagulacją – przy jego udziale z wody basenowej usuwane są nawet najmniejsze zanieczyszczenia. Regularne dodawanie koagulantu, połączone z regularnym płukaniem zwrotnym filtra, zagwarantuje Państwu krystalicznie czystą wodę.

UWAGA:

- Koagulant zawsze powinien być dodawany przed filtrem np. zbiornik wyrównawczy czy skimmer.
- Pamiętaj, aby przy dozowaniu naszych produktów, obserwować zachowanie się manometru na filtrach – dodawanie koagulantów, wymusi na Państwu częstsze płukanie filtrów.

FlockStop – Płynny preparat o szerokiej tolerancji wartości pH, stosować w ilości 0,5-1,5 g/m³ wody przez kilka dni aż do uzyskania krystalicznie czystej wody najlepiej przy włączonym systemie filtracyjnym 24h/dobę. Część zanieczyszczeń które opadną na dno należy zebrać mechanicznie.

FlockStop granulat – Stały preparat o wąskiej tolerancji wartości pH. Rozpuszczony w wodzie można stosować do małych, jaki i dużych basenów. Powoduje wytrącanie substancji mineralnych i soli metali zawartych w wodzie
Dawkowanie: 400 g na 10 m³ wody.

V. PROBLEMY I ICH ZWALCZANIE

Poniżej przedstawiamy Państwu zbiór problemów oraz rozwiązań jakie mogą Państwo napotkać przy codziennym funkcjonowaniu basenu.

OBJAWY	CO MOŻE BYĆ POWODEM	DZIAŁANIE
Jasnozielona woda	Rozwój glonów/alg, słaba cyrkulacja wody, zbyt mała zawartość środka dezynfekującego	Przywrócić pH do 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus , oczyścić basen przez szczotkowanie. Przeprowadzić chlorowanie szokowe, następnie zastosować Algofix / Algofix Super . Przez kilka dni stosować FlockStop – filtrować 24h/dobę - konieczność częstszego płukania filtra.
Woda ciemnozielona	Mocny rozwój glonów	Przywrócić pH do 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0), produktami Balancer pH minus/plus , oczyścić basen przez szczotkowanie. Przeprowadzić super chlorowanie szokowe Chlorox T56 granulat (podwójna dawka) zastosować Algofix (podwójna dawka) lub Algofix Super (półtora dawki). Przez kilka dni stosować FlockStop - filtrować 24h/dobę - konieczność częstszego płukania filtra.
Woda po nalanu lub po dezynfekcji zielono - brązowa	Żelazo w wodzie	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus . Zastosować Flockstop granulat , po kilku godzinach zebrać mechanicznie pozostałości z dna, dodać Metal Free .
Woda po nalanu lub po dezynfekcji fioletowa	Mangan w wodzie	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus . Zastosować Flockstop granulat , po kilku godzinach zebrać mechanicznie pozostałości z dna, dodać Metal Free .
Mętna woda	Za mało środka dezynfekującego, niewydajna filtracja, zbyt dużo chloru związanego	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus . Przeprowadzić chlorowanie szokowe z użyciem Chlorox T56 granulat lub sprawdzić poprawność działania układu filtracyjnego. Stosować Algofix lub Algofix Super (poprawa klarowności wody basenowej). Przez kilka dni stosować FlockStop - konieczność częstszego płukania filtra Filtrować 24h/dobę, możliwa konieczność częstszego płukania filtra.
Dno, ściany basenu śliskie	Biofilm początek glonów	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus , przeprowadzić chlorowanie szokowe - Chlorox T56 granulat poprowadzone szczotkowaniem basenu, dodać Algofix lub Algofix Super .
Punktowe śliskie miejsca, zazieleniania	Miejscowy rozwój alg	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus , przeprowadzić chlorowanie szokowe Chlorox T56 granulat poprzedzone szczotkowaniem zajętych miejsc. Stosować Algofix lub Algofix Super .
Zielona/turkusowa woda bez glonów	Związki miedzi w wodzie	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) Zastosować Flockstop granulat , po kilku godzinach zebrać mechanicznie pozostałości z dna, dodać Metal Free .
Linia wody - ścianki chropowate	Twarda lub bardzo twarda woda, osady kamienia wapnia	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus . Powstały osad czyścić za pomocą Cleanarol B lub Cleanarol G żel , zastosować środek przeciw powstawaniu osadów wapiennych Decalcid .
Linia wody nad powierzchnią wody (zwykle czarna)	Warstwa tłuszczu, osadu na powierzchni wody	Powstały osad (linię wody) czyścić okresowo za pomocą Cleanarol TR lub Cleanarol G żel .
Podrażnienie oczu i nosa	Niskie pH lub zbyt dużo chloru związanego	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus . Sprawdzić zawartość chloru całkowitego za pomocą tabletek DPD 3 lub DPD 3 RAPID . Ewentualnie przeprowadzić hiperchlorowanie 6-cio krotna dawka szybkiego chloru lub dopuścić do obiegu świeżej wody.
Piana w wodzie	Stosowanie nieodpowiednich środków czystości, zbyt duża zawartość piannych środków przeciw glonom	Zastosować Foam Free , stosować niepienne środki przeciwko glonom – Algofix lub Algofix Super . Do utrzymania stosownej higieny niecki stosować środki czystości z linii Cleanarol .
Mleczna woda	Obecność koagulantu w niecce basenowej	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH minus/plus . Ewentualnie mechanicznie zebrać z dna pozostałości koagulantu, filtrować wodę 24h/dobę – konieczność częstszego płukania filtra. Zmniejszyć ilość stosowanego koagulantu
KOROZJA	Za wysoki redox, za niska wartość pH	Przywrócić pH do wartości 6,8-7,4 (idealnie 6,9-7,0) produktami Balancer pH plus . Ewentualnie obniżyć ponadnormatywną zawartość chloru wolnego za pomocą preparatu Chlor Free .



EBAN Sp. z o.o.
ul. Staszica 31 D, 43-170 Łaziska Górne
tel: 577-144-011
email: biuro@eban-chemicals.com
www.ntce.eu

Masz problem z wodą i nie wiesz jakich środków użyć, sprawdź jakie objawy pasują do problemu w twoim basenie i wybierz odpowiednie środki firmy NTCE, żeby temu zapobiec i cieszyć się w pełni czystą wodą.

Producent wysokiej jakości chemii basenowej

Szanowni Państwo! Jako producent chemii basenowej mamy do zaoferowania szeroką gamę środków do uzdatniania wody basenowej i nie tylko które cieszą się dużym zainteresowaniem co potwierdzają nasze referencje. Przez lata zbierane doświadczenia pozwoliły nam na sukcesywną produkcję środków tj: Chlorox S, Algofix czy FlockStop. Zajmujemy się również zagadnieniami instalacyjnymi w tym także technologią uzdatniania wody zarówno basenowej jak i przemysłowej czy ogólno-bytowej co ma odzwierciedlenie w prężnie działającym serwisie naszej firmy.

